
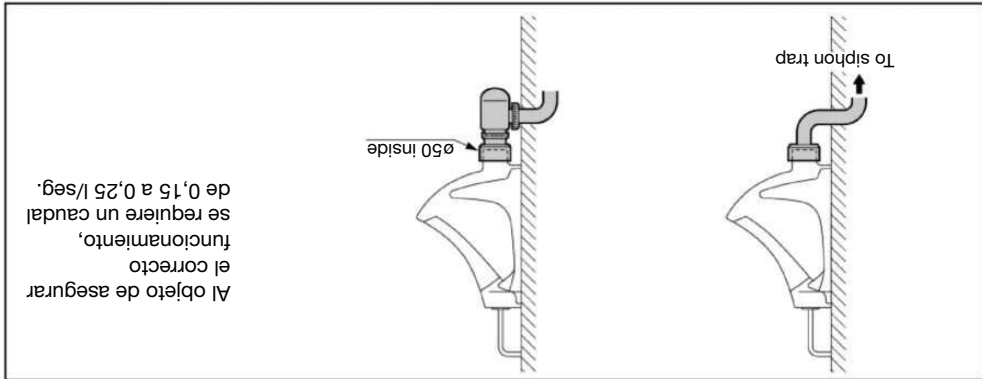


A14.10

Urinarios
MINI. Instalaciones de Urinarios

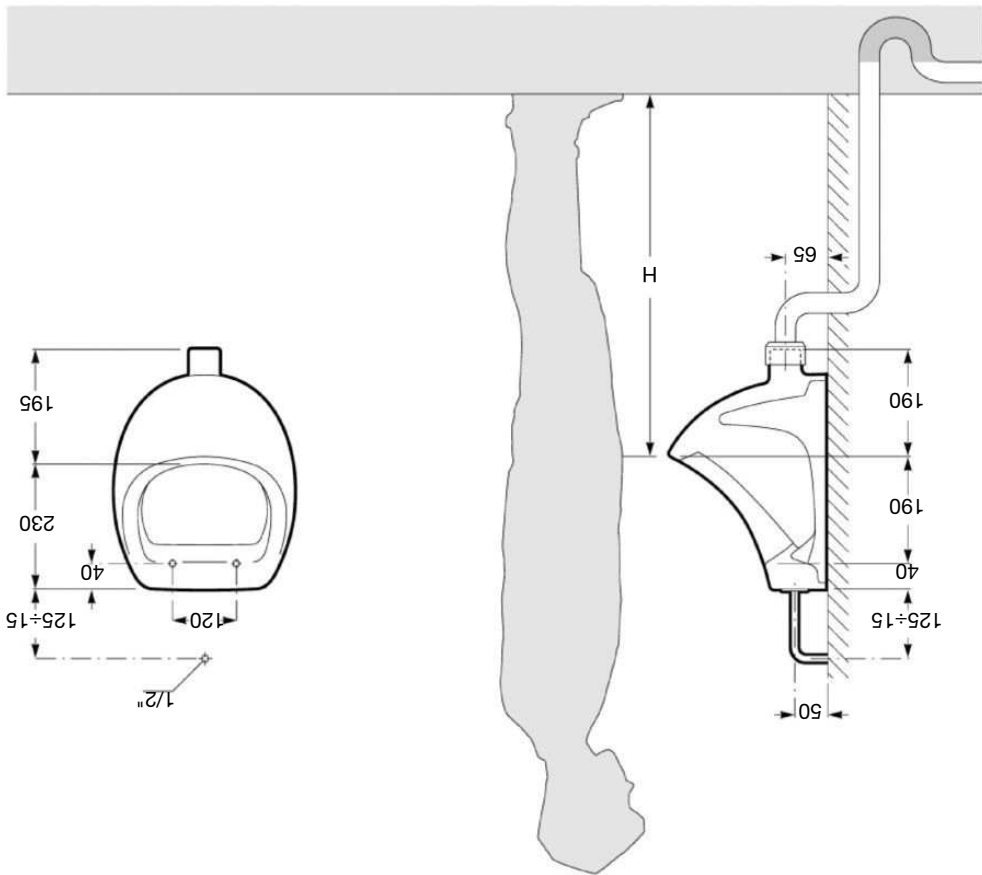

Al objeto de asegurar
el correcto
funcionamiento,
se requiere un caudal
de 0,15 a 0,25 l/seg.